


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA RUROCIĄGU Z RUR PVC

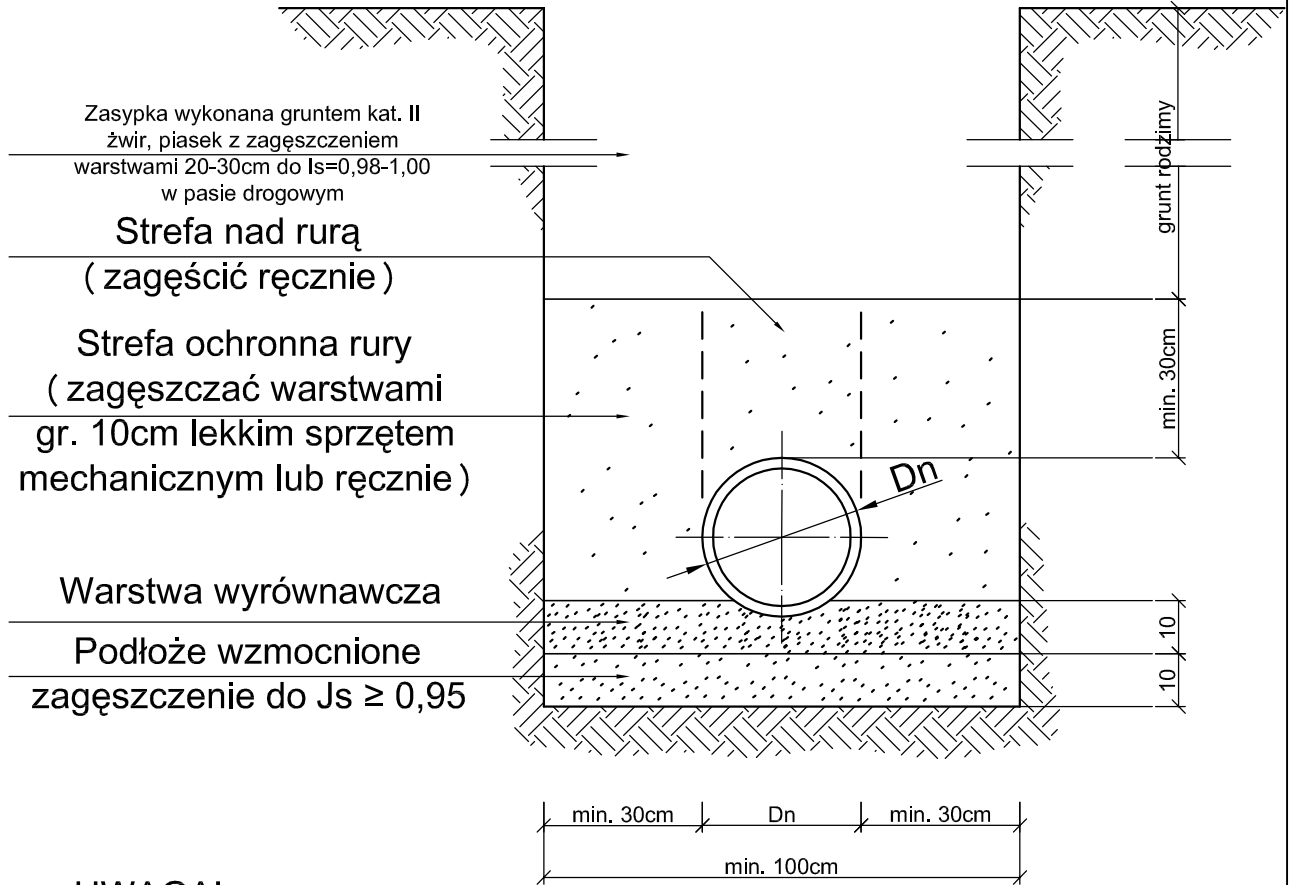

## UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu rurociągu gruntów spoistych ( gliny, ły ) , piasków pylistych i gruntów skalistych.

<b>MProjekt</b> mgr inż. Michał Kozłuk Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji		08-110 Siedlce ul. Wodniaków 6 m, 9 tel., kom. 505 874 176 www.mprojektkozluk.pl e-mail: michalkozluk@poczta.fm NIP: 496-015-00-77, REG: 140888244	
<b>OBIEKT</b> <i>PROJEKT BUDOWLANY</i>			
<b>Budowa drogi z budową kanalizacji deszczowej w ul. Modrzewiowej w Międzyrzeczu Podlaskim</b>			
<b>LOKALIZACJA</b> <b>m. MIĘDZYRZEC PODLASKI UL. MODRZEWIOWA</b>			
<b>INWESTOR</b> <b>Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski</b>			
<b>Zespół projektowy</b>	<b>Imię, Nazwisko nr Upr.</b>	<b>Branża</b>	<b>Podpis</b>
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kozłuk upr. nr MAZ/0083/PWOS/13	sanitarna	
<b>NAZWA RYSUNKU</b>			
<b>PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU</b>			
<b>Branża</b>	<b>Data</b>	<b>Skala</b>	<b>Nr rys.</b>
sanitarna	grudzień 2016r.	schemat	<b>7</b>